


構成図

小規模IIoT情報集約
センサ、スイッチによる
生産ライン、装置のみえる化

ネットワーク分散タイプ



詳細はP.10参照 >

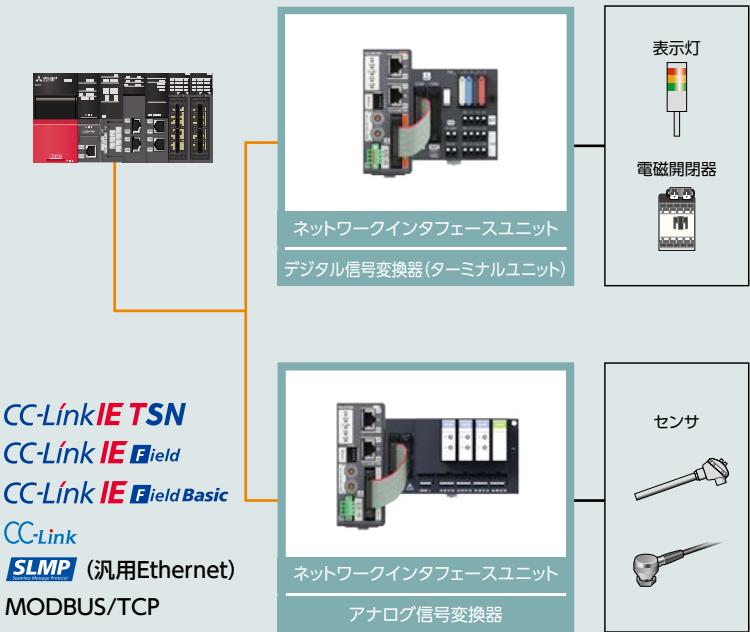


ゲートウェイ
(CC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット) **coming soon**

CC-Link IE TSNに
CC-Link機器の接続



詳細はP.24参照 >

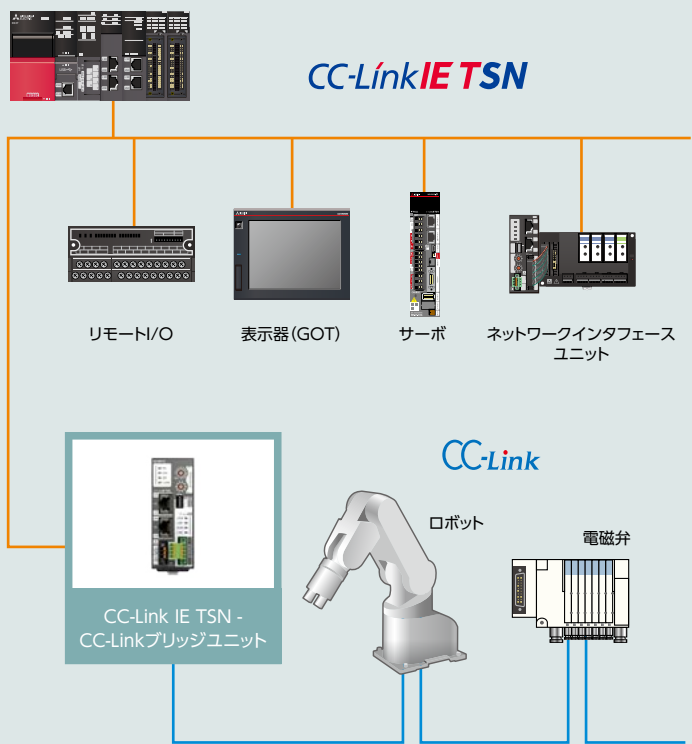


油圧制御

「SSCNET 油圧制御ユニット」で簡単！
油圧シリンダの同期運転

ネットワーク分散タイプ



詳細はP.42参照 >

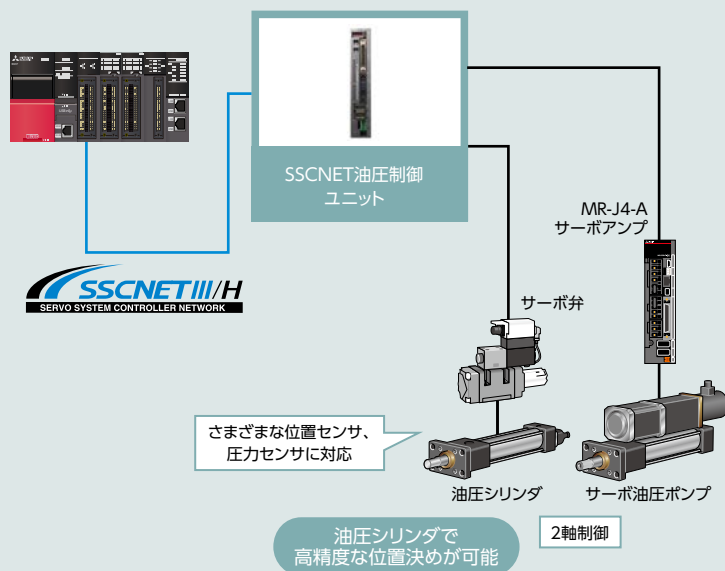

オープンネットワーク接続

FL-net (OPCN-2) による
他社製の PLC やロボットの接続

スロットインタイプ



詳細はP.48参照 >

