



C500-OD219/C500-OD217→RY40NT5Pの場合

SYSMAC C
シリーズ端子台

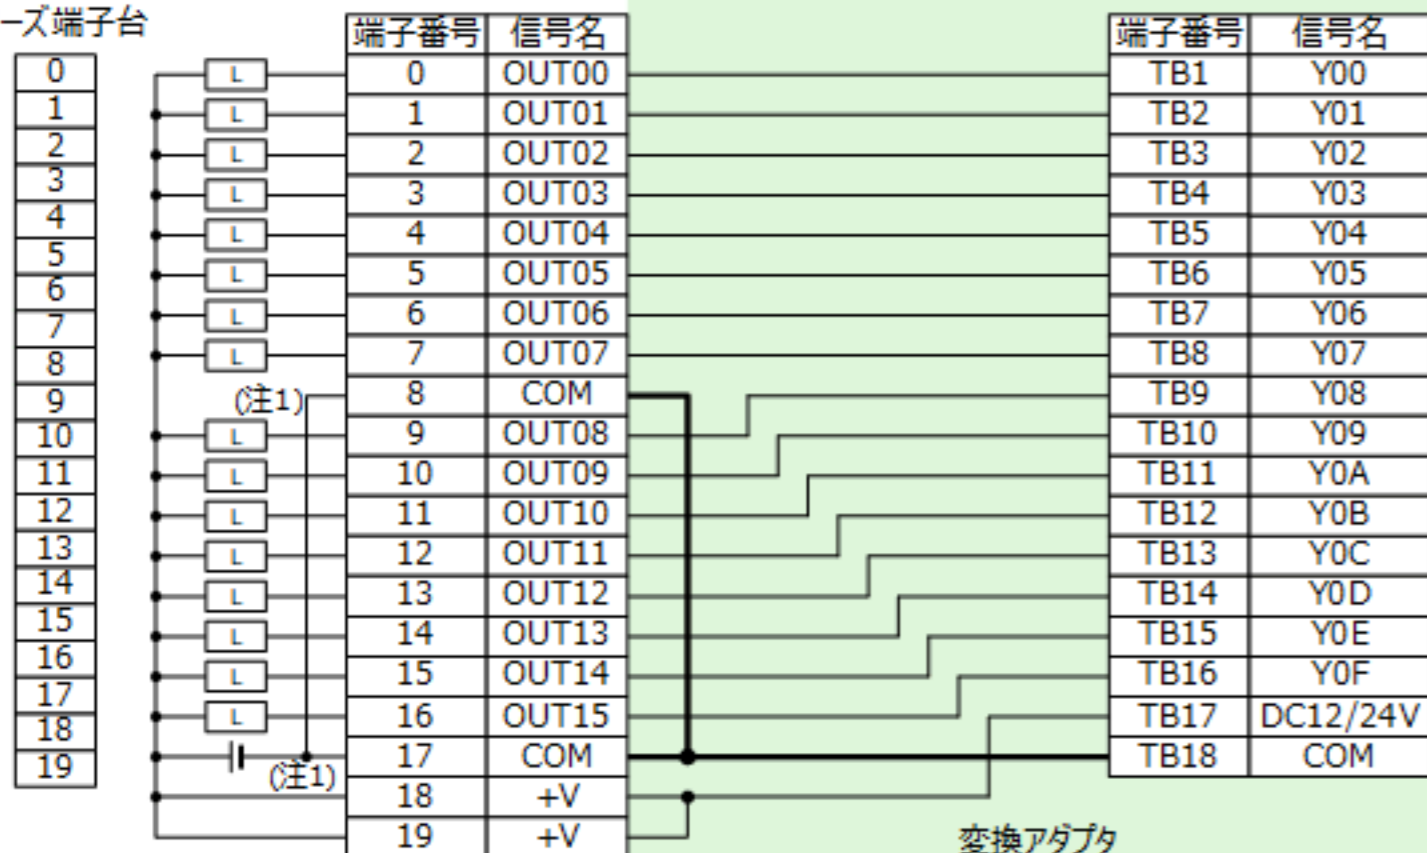


MELSEC iQ-R
シリーズ端子台

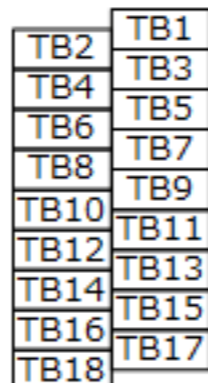


(注1) 1コモンあたりの点数が、8点/1コモン(2回路) → 16点/1コモンとなるため、SYSMAC Cシリーズ側の端子番号8, 17を分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。

C500-OD411→RY40NT5Pの場合

SYSMAC C
シリーズ端子台

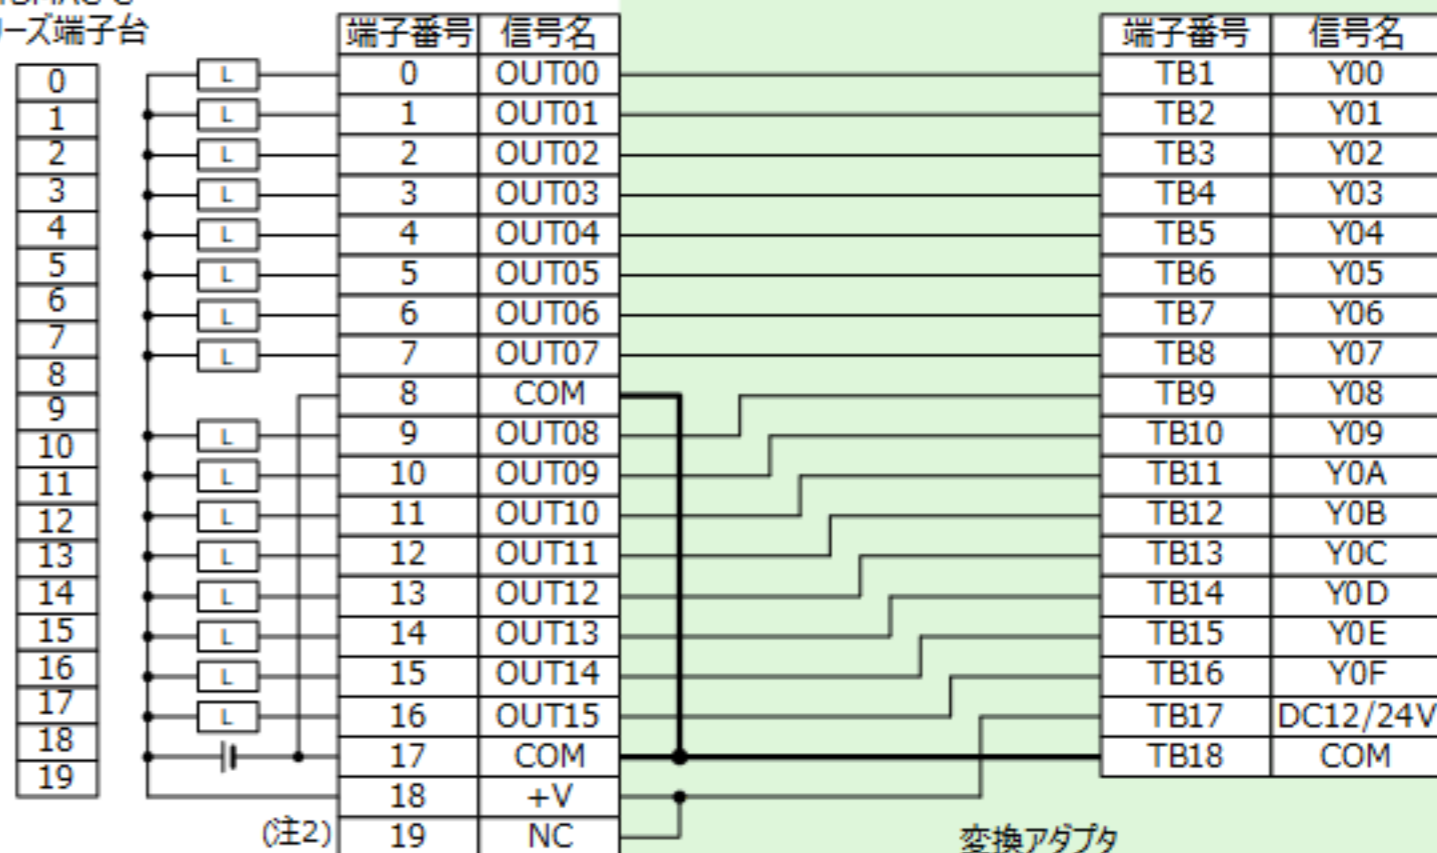

MELSEC iQ-R
シリーズ端子台

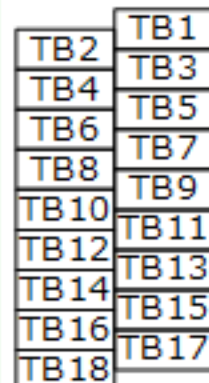

(注2) SYSMAC Cシリーズ端子台の端子番号19は必ずアキ端子(未接続状態)にしてください。
(変換アダプタ内部で端子番号18, 19が短絡されているため。)