




JAMSC-B2501A ⇒ RX10の場合

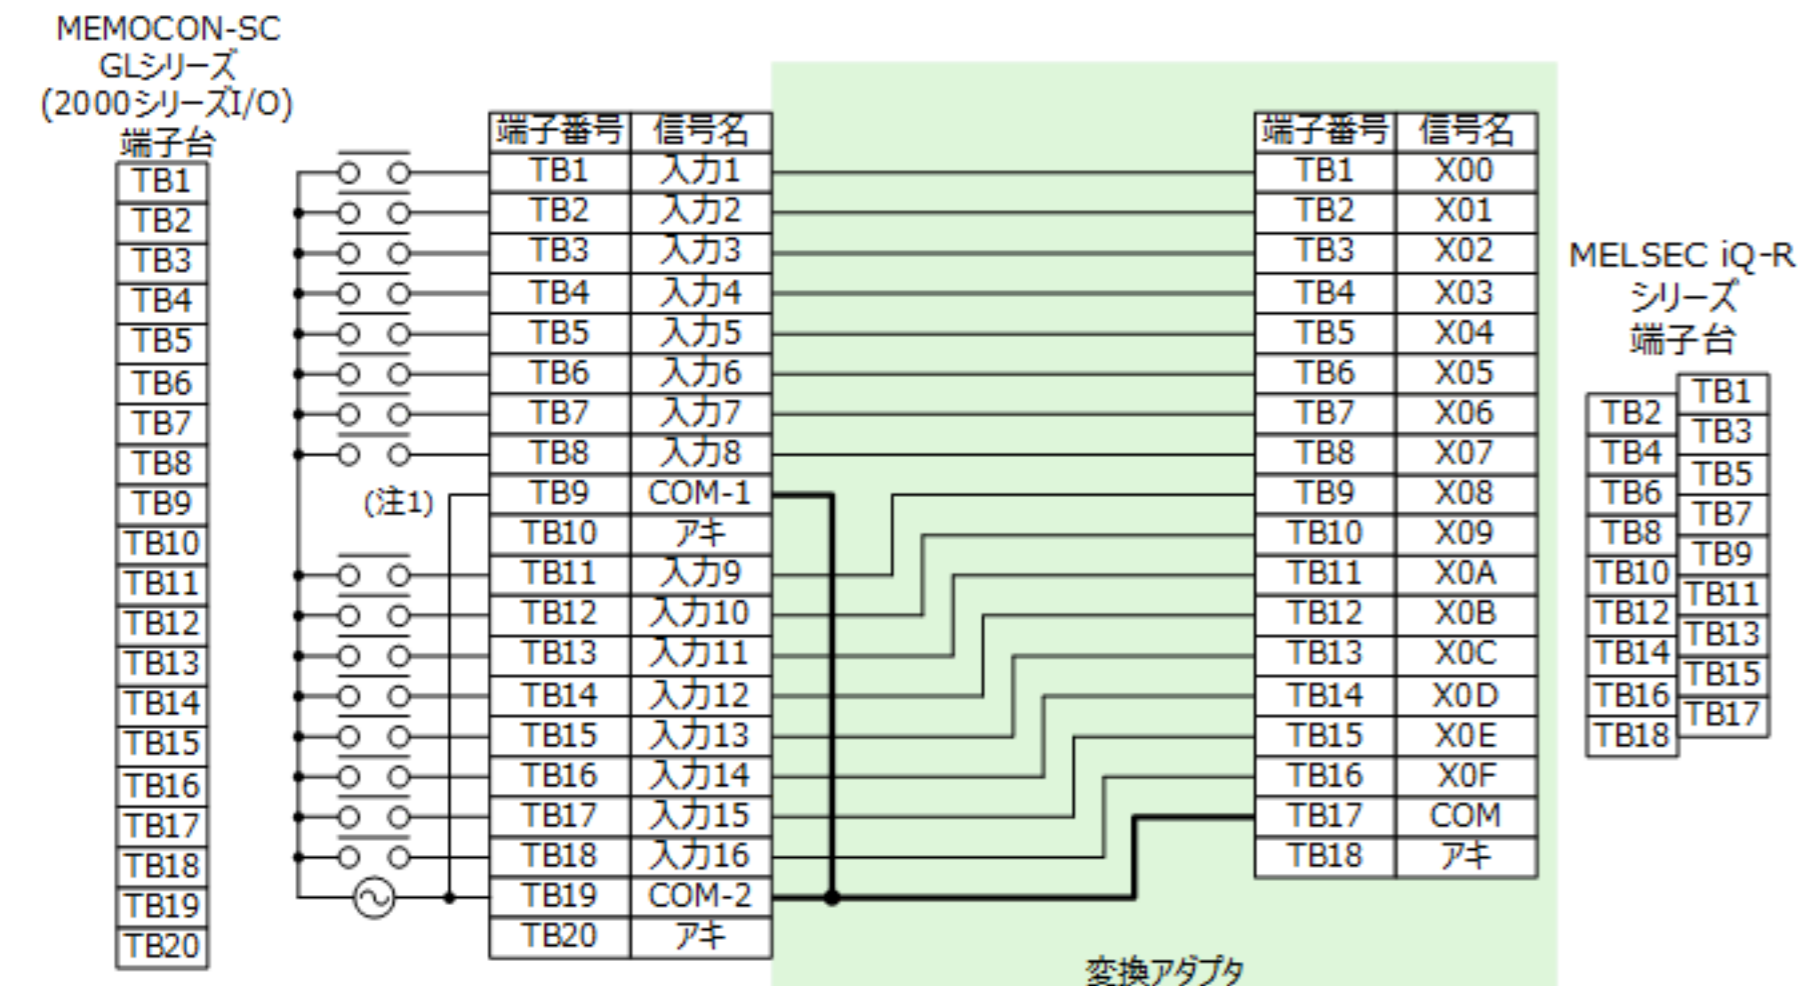

JAMSC-B2601 ⇒ RX40C7の場合

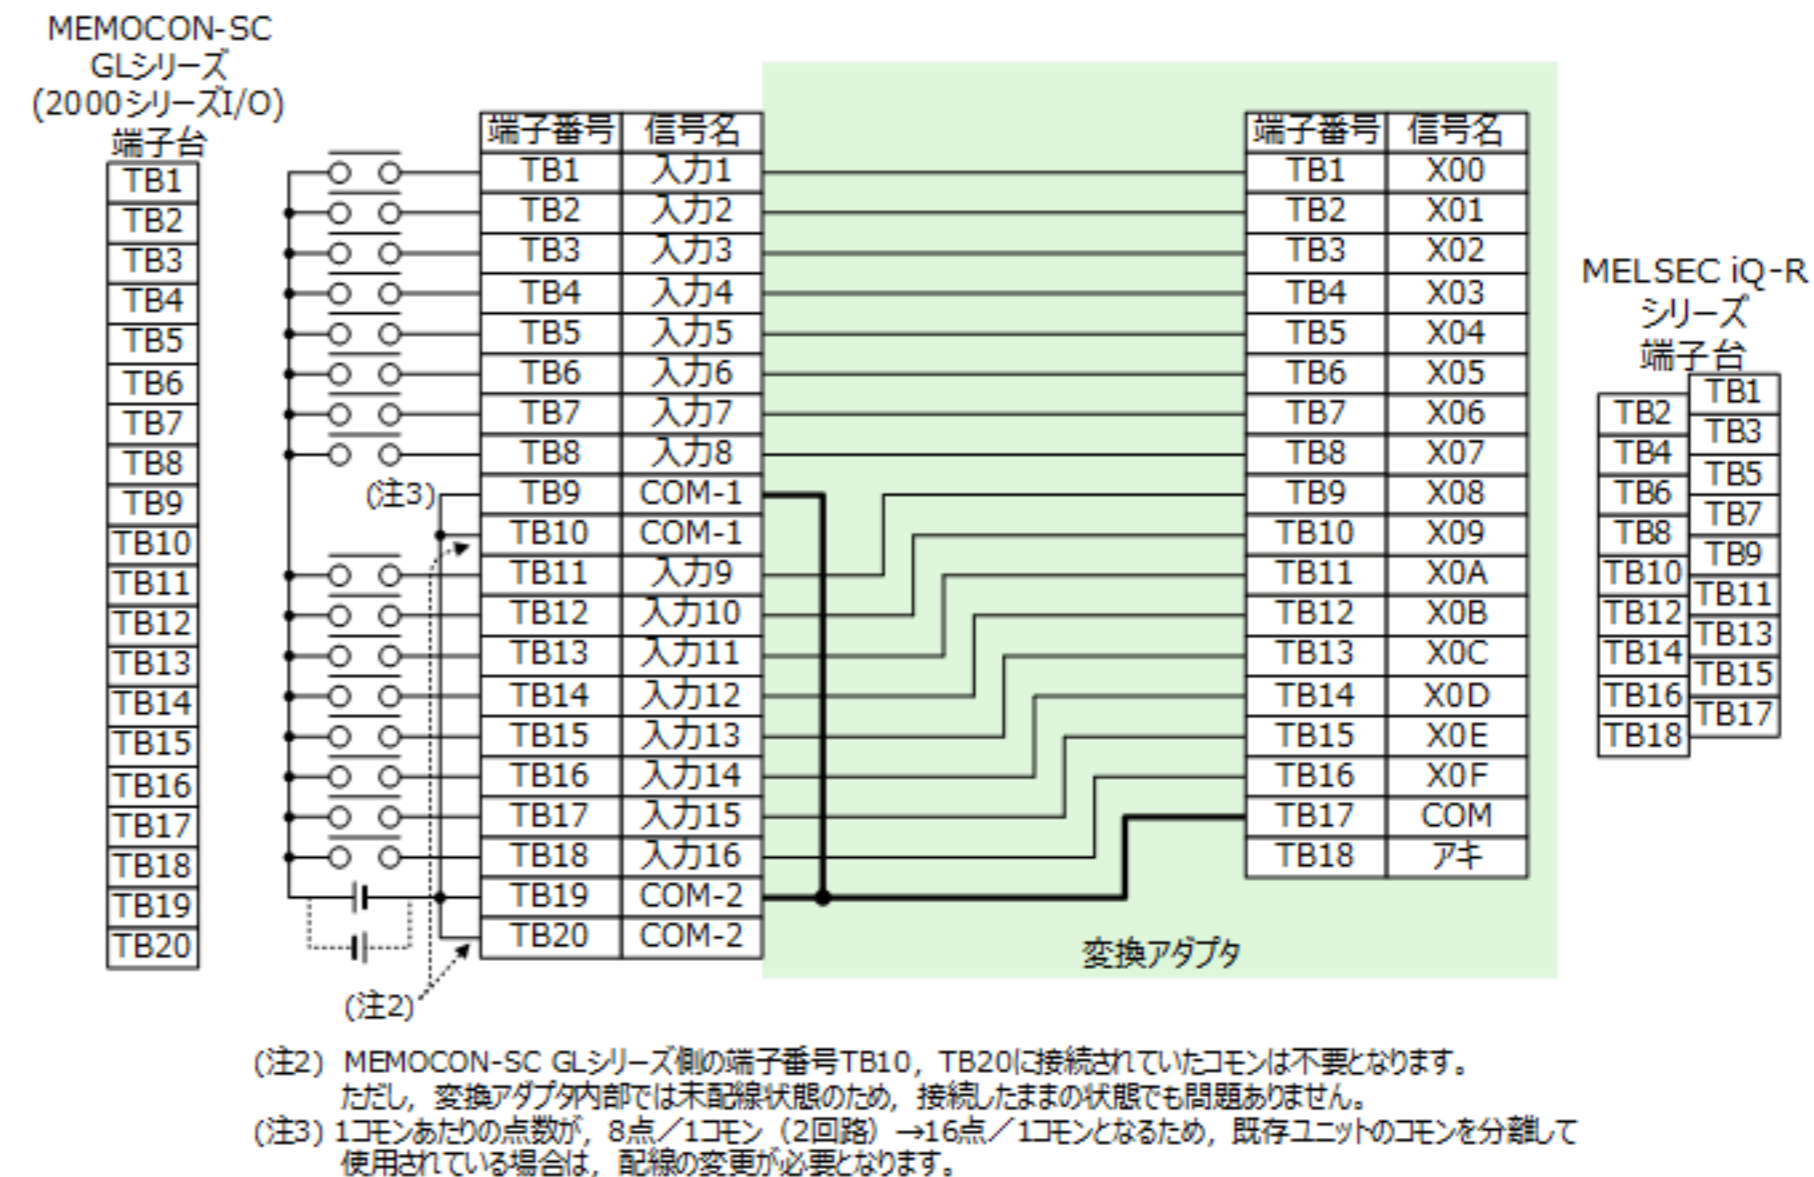

JAMSC-B2500 ⇒ RY20S6の場合

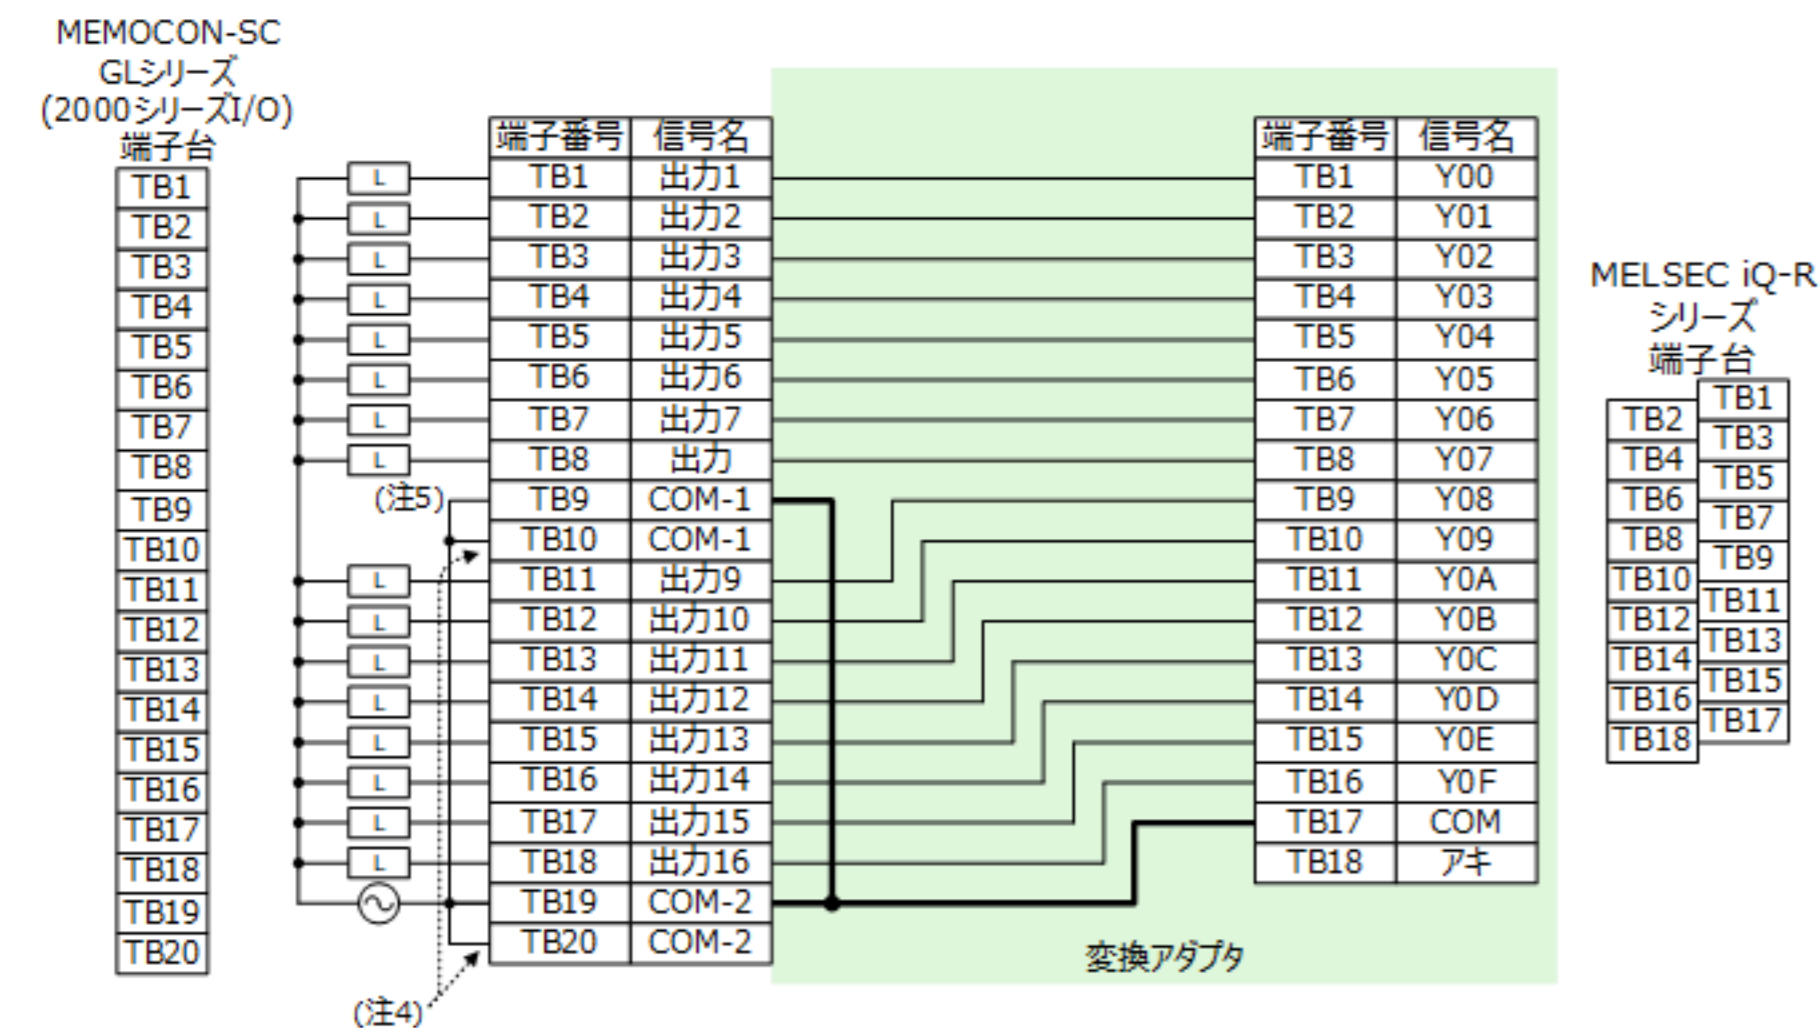

- (注4) MEMOCON-SC GLシリーズ側の端子番号TB10, TB20に接続されていたコモンは不要となります。ただし、変換アダプタ内部では未配線状態のため、接続したままの状態でも問題ありません。
- (注5) 1コモンあたりの点数が、8点/1コモン(2回路)→16点/1コモンとなるため、既存ユニットのコモンを分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。