


MELSEC iQ-Rシリーズ
ベースユニット

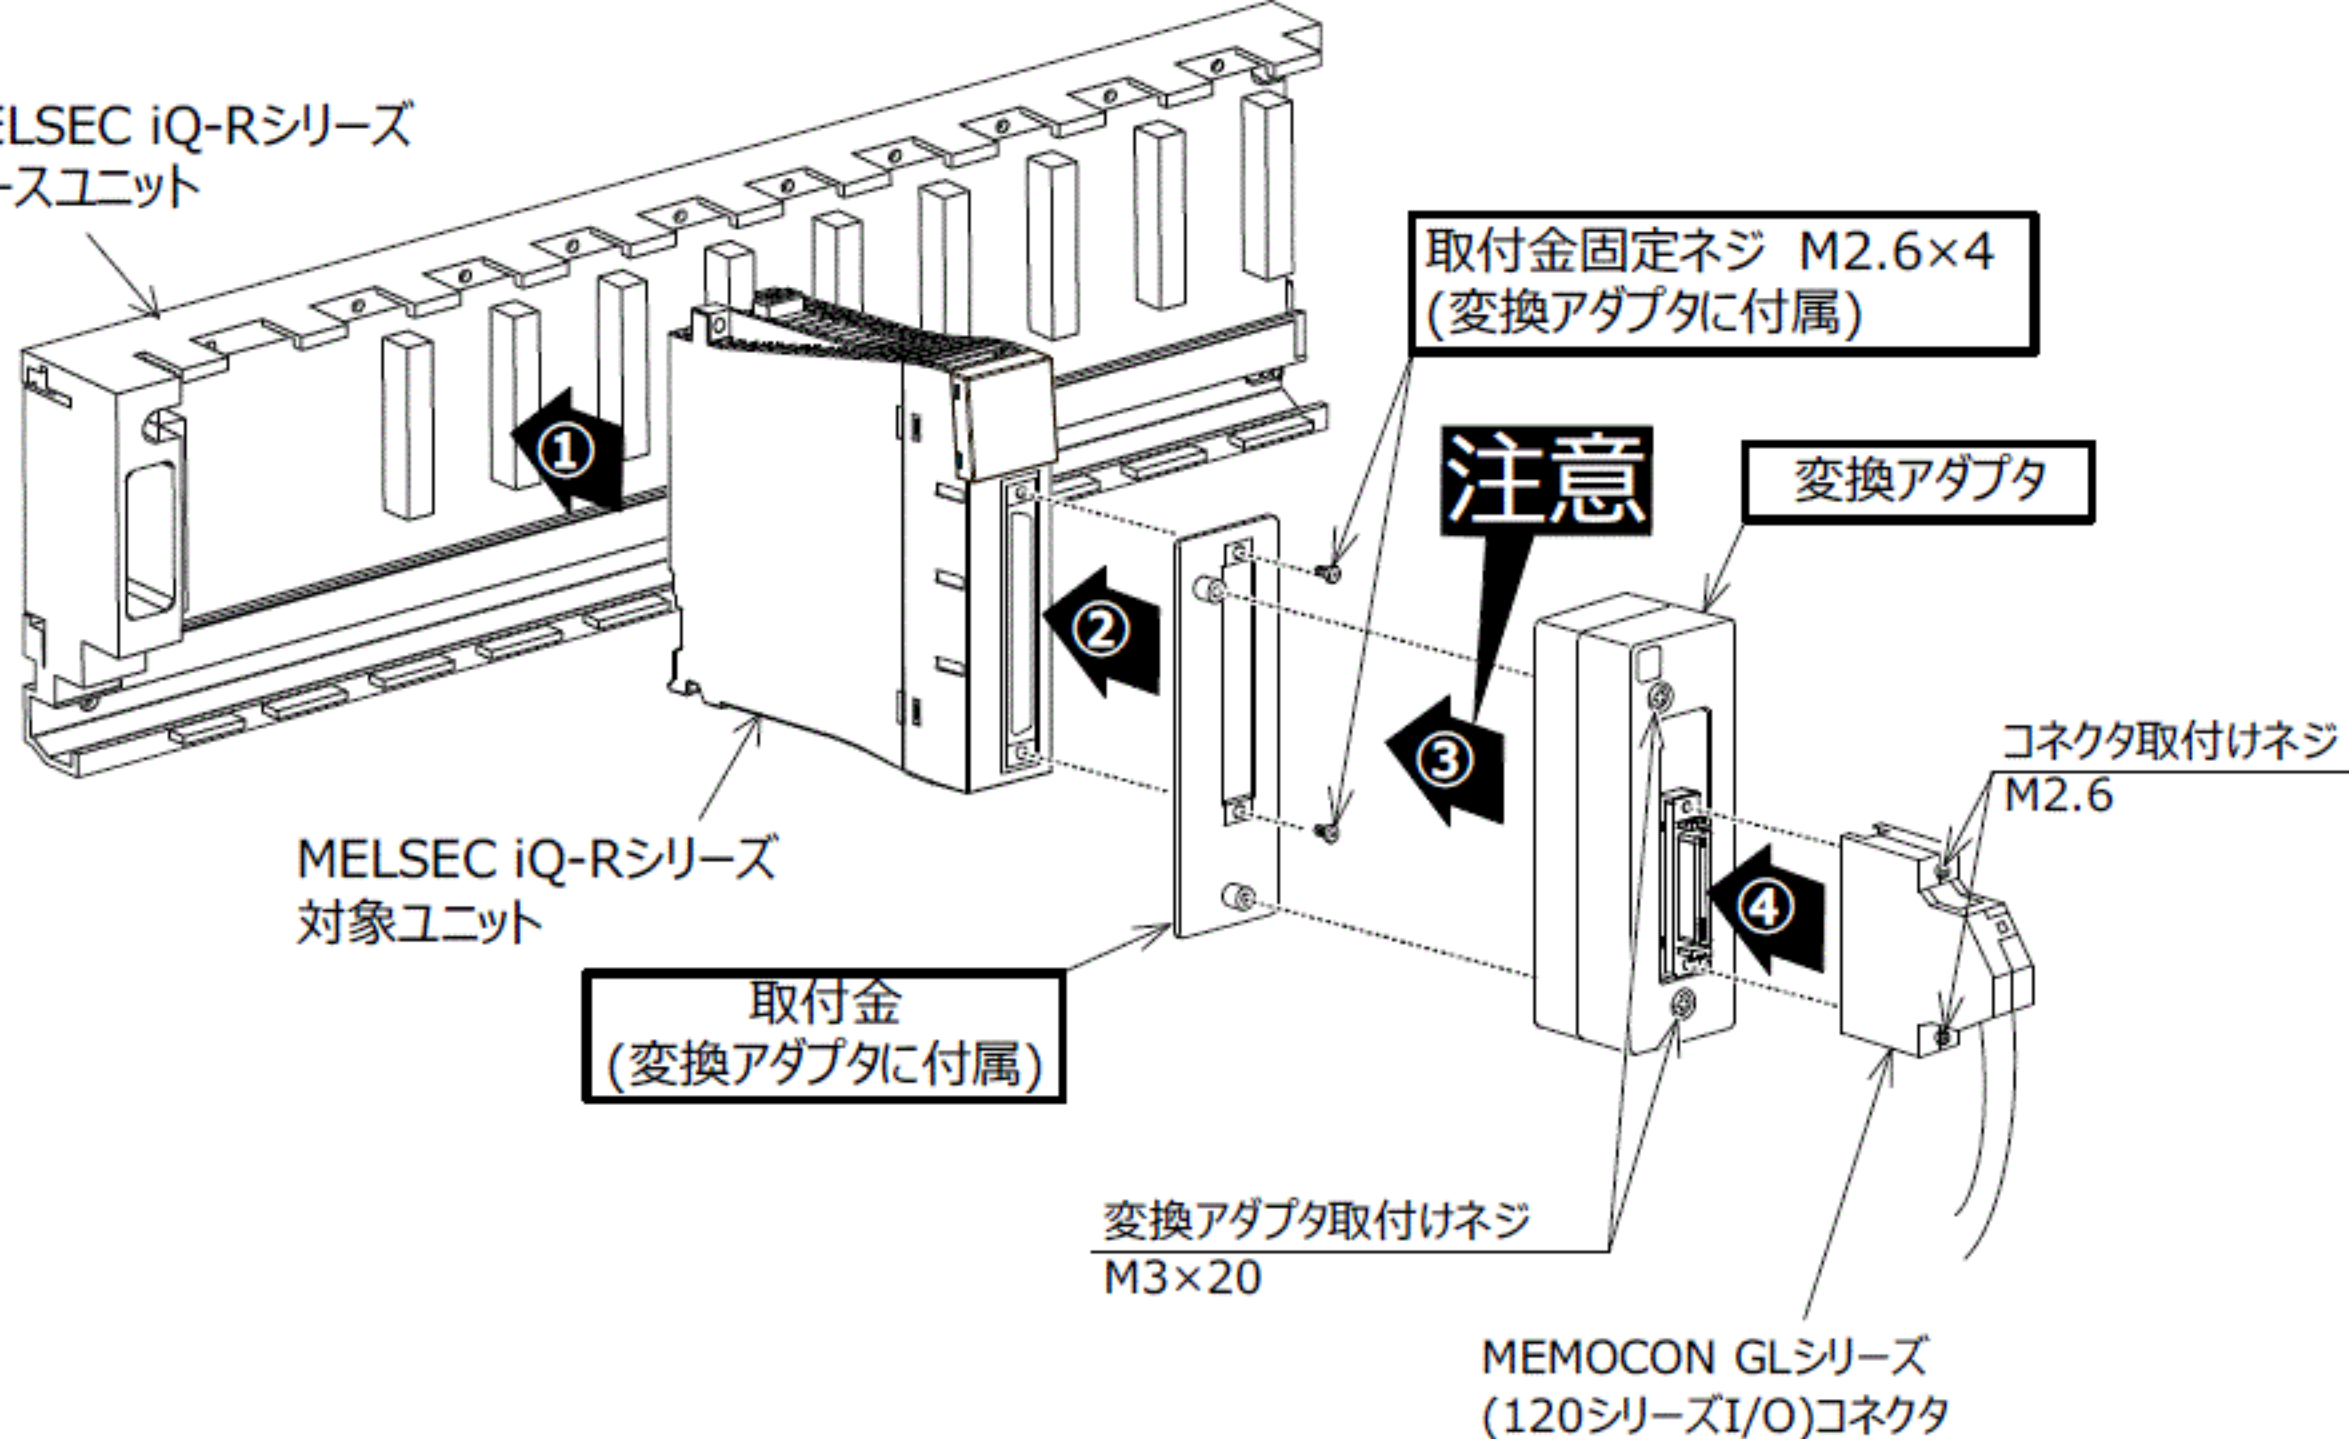

取付け方法

盤面取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットを盤面に取付けてください。
なお盤面への取付け方法は、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照ください。

DINレール取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットに三菱電機(株)製DINレール取付け用アダプタを取付けてください。
なおDINレールへの取付け方法は、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照ください。

① MELSEC iQ-RシリーズベースユニットにMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットを装着してください。

② 取付金をMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットに取付金固定ネジ(M2.6×4)で固定してください。(2ヶ所)

③ 取付金の上に変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ(M3×20)で固定してください。(2ヶ所)

注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタが対象シーケンサユニットへ確実に装着されていることを確認してください。
浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよび取付金の破損の原因になります。

④ 変換アダプタへMEMOCON GLシリーズ(120シリーズI/O)コネクタをコネクタ取付けネジ(M2.6)にて固定してください。(2ヶ所)