


MELSEC iQ-Rシリーズ  
ベースユニット

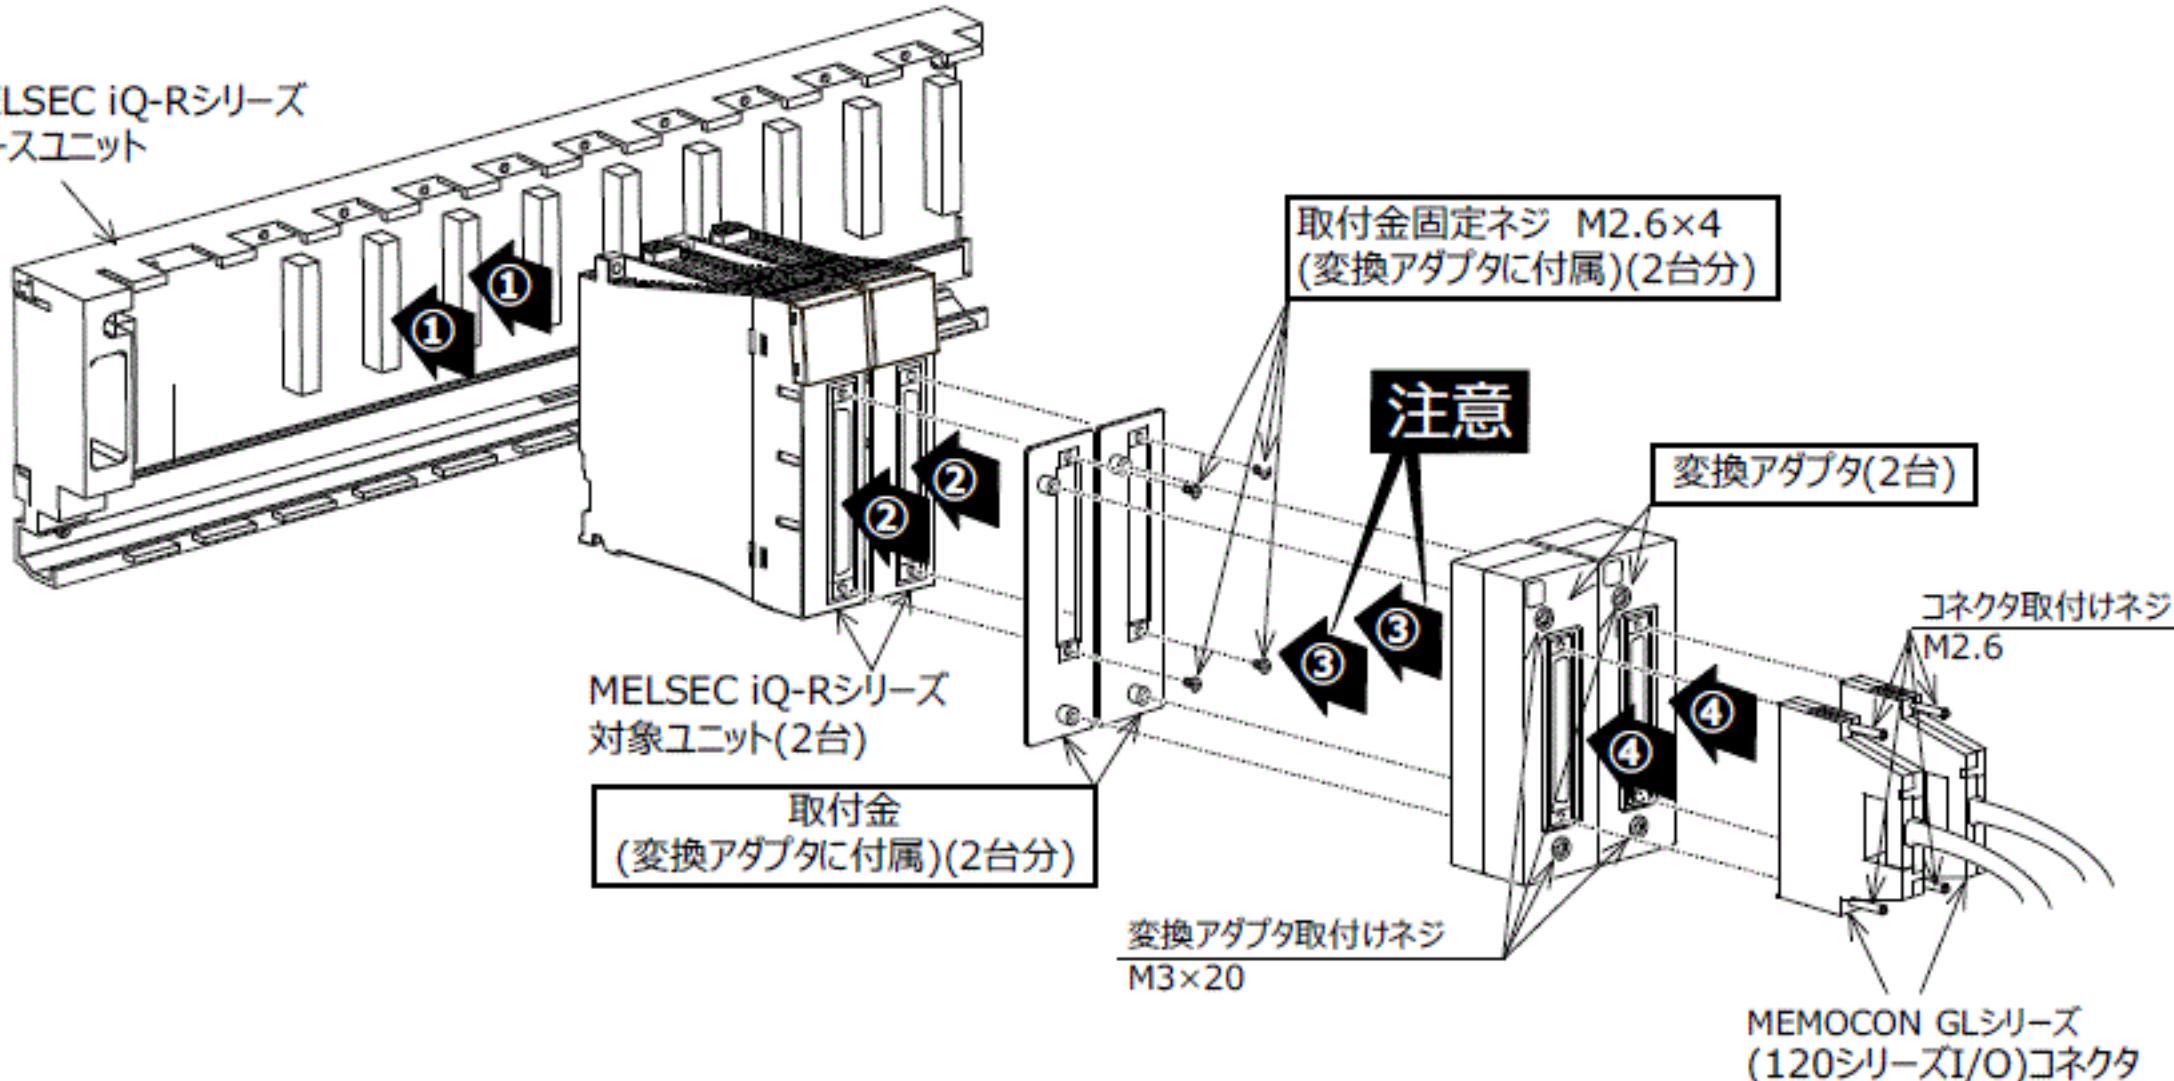

取付け方法

盤面取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットを盤面に取付けてください。  
なお盤面への取付け方法は、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照ください。

DINレール取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットに三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを取付けてください。  
なおDINレールへの取付け方法は、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照ください。

①

MELSEC iQ-RシリーズベースユニットにMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットを装着してください。(2台)

②

取付金をMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットに取付金固定ネジ(M2.6×4)で固定してください。(2ヶ所、2台分)

③

取付金の上に変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ(M3×20)で固定してください。(2ヶ所、2台)

注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタが対象シーケンサユニットへ確実に装着されていることを確認してください。

浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよび取付金の破損の原因になります。

④

変換アダプタ(2台)へMEMOCON GLシリーズ(120シリーズI/O)コネクタをコネクタ取付けネジ(M2.6)にて固定してください。(2ヶ所)