


- ① 変換アダプタ固定台をベースアダプタもしくは制御盤に、付属の変換アダプタ固定台取付けネジ(M4×8)で固定してください。(両端2ヶ所)
- ② MELSEC-Qシリーズ対象ユニットに付いている端子台を、端子台取付けネジ(上下2ヶ所)を緩めて外してください。

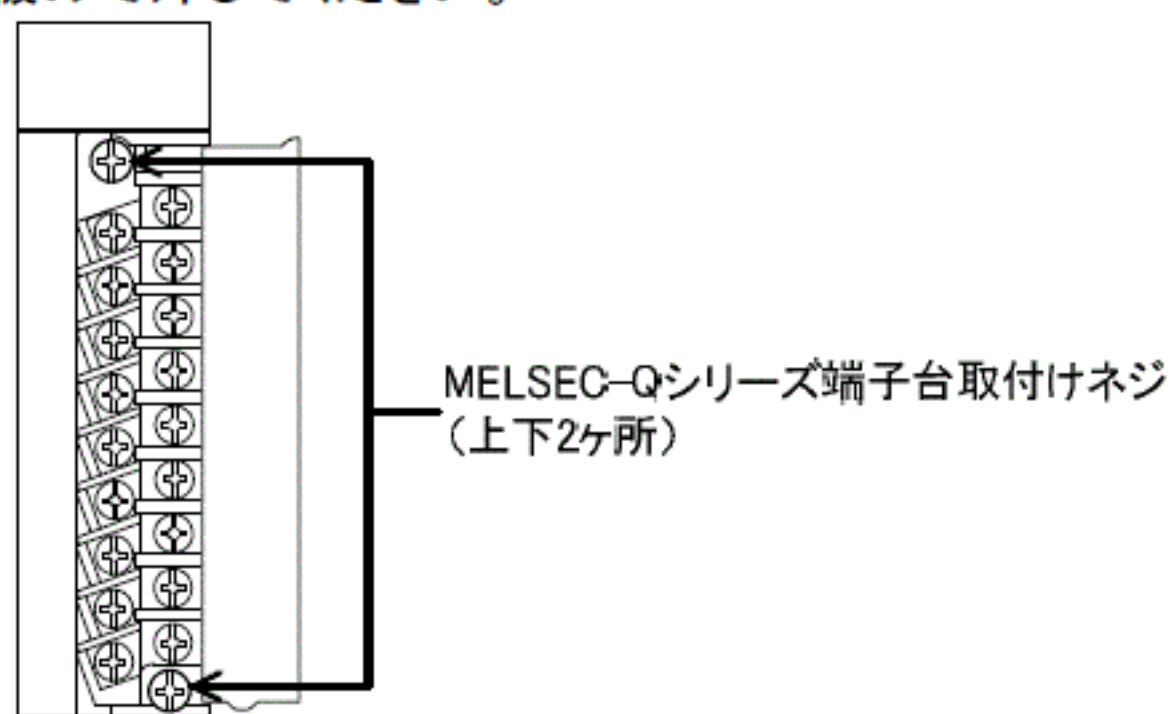

取付金をMELSEC-Qシリーズ対象ユニットに取付金固定ネジ(M3.5×6(変換アダプタに付属))で固定してください。(上下2ヶ所)

- ③ 取付金の上に変換アダプタを装着してください。
- ④ 変換アダプタ取付けネジ(M3×30)で変換アダプタを固定してください。(2ヶ所)

注意
 ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC-Qシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよび取付金の破損の原因になります。

- ⑤ 変換アダプタ下部取付けネジ(M3×20)で変換アダプタを固定してください。(1ヶ所)
- ⑥ 変換アダプタへ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してください。(上下2ヶ所)
- ⑦ 既設配線を端子台に配線してください。
 接続不要となった配線の処理は、アキ端子に接続または絶縁処理を行ってください。