


A1S64TCTT-S1
A1S64TCTRT
(標準制御、熱電対)
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17
TB20	TB19

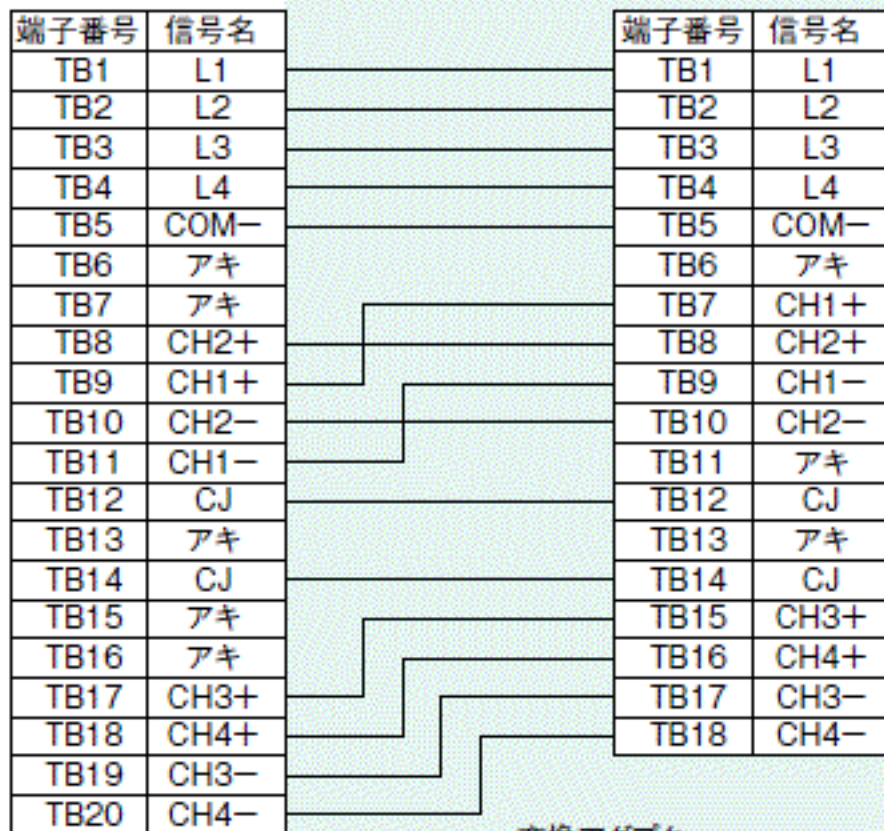

Q64TCTTN
端子台

	TB1
TB2	TB3
TB4	TB5
TB6	TB7
TB8	TB9
TB10	TB11
TB12	TB13
TB14	TB15
TB16	TB17
TB18	

- (注) 1. MELSEC-AnSシリーズユニット端子台(TB12、TB14)に接続されている冷接点温度補償抵抗(CJ)が隣接するユニットに当たる場合、製品に付属の冷接点温度補償抵抗(CJ)へ交換してください。
隣接するユニットに当たらない場合、製品に付属の冷接点温度補償抵抗(CJ)への交換は不要です。