

MEE FA機器 テクニカルニュース

No. FAB1-024

2022年6月発行

表題	FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット 通信中の Ethernet ケーブル挿抜について
適用機種	ER-1FL2-T


平素は弊社 FA 機器製品に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

ご愛顧いただいております MELSEC iQ-R 対応 FL-net インタフェースユニットにつきまして、通信中の Ethernet ケーブル挿抜についてお知らせいたします。

本ユニットは通信中の Ethernet ケーブル挿抜を想定していません。通信中に Ethernet ケーブルの挿抜を行った場合、再挿入時にリンクが確立しない場合があります。

リンクの確立は、LNK LED の点灯、または X19(トークン加入状態信号)が ON することで確認できます。

リンクが確立しない場合は、システムの電源 OFF/ON または CPU ユニットのリセットを実施ください。

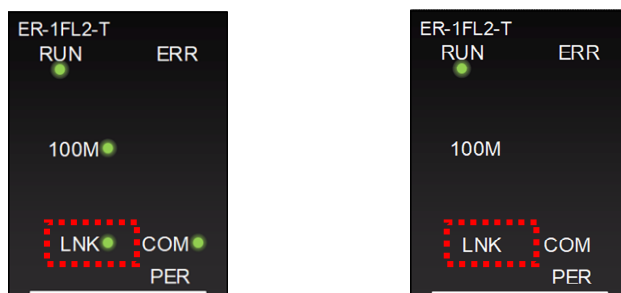

点灯：トークン加入状態

消灯：トークン離脱状態

図1 FL-net インタフェースユニット LED 表示

Point

LED, 入出力信号の詳細は下記のマニュアルを参照してください。

ER-1FL2-T ユーザーズマニュアル(詳細編)

5 各部の名称

付2 入出力信号

以上

商標

- ・ FL-net は一般社団法人日本電機工業会の登録商標です。
- ・ MELSEC iQ-R は三菱電機株式会社の日本における登録商標です。
- ・本文中で、商標記号 (®, TM) は明記していない場合があります。

三菱電機エンジニアリング株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5(ヒューリック九段ビル)
ホームページ URL <https://www.mee.co.jp/>

東日本営業支社	TEL(03)3288-1743	FAX(03)3288-1575
中日本営業支社	TEL(052)565-3435	FAX(052)541-2558
西日本営業支社	TEL(06)6347-2926	FAX(06)6347-2983
中四国営業支店	TEL(082)248-5390	FAX(082)248-5391
九州支店	TEL(092)721-2202	FAX(092)721-2109

技術お問い合わせ

名古屋事業所 技術サポート TEL(0568)36-2068
受付 / 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00 月曜 ~ 金曜
(土・日・祝日, 春季・夏季・年末年始の休日を除く通常業務日)